



**KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

***BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ***

**Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych  
z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  
w szpitalach psychiatrycznych i oddziałach psychiatrycznych  
szpitali ogólnych**

DYREKTOR  
BIURA ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ

*bryg. dr inż. Paweł JANIK*

**Warszawa, lipiec 2011 r.**

Mając na uwadze zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego szpitali psychiatrycznych, komendy Państwowej Straży Pożarnej prowadzą systematycznie czynności kontrolno-rozpoznawcze w przedmiotowych obiektach (Załącznik nr 3).

Główny nacisk podczas prowadzonych czynności kontrolnych kładziony jest przede wszystkim na zapewnienie właściwych warunków ewakuacji tj. liczbę i szerokość wyjść ewakuacyjnych, korytarzy, klatek schodowych, oświetlenie ewakuacyjne itp.

Ponadto w trakcie ww. kontroli poddaje się ocenie stopień przestrzegania innych przepisów przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań budowlanych, doboru i stanu technicznego urządzeń i instalacji użytkowych, wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia ratownicze, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i wewnętrznych instalacji hydrantowych, dróg pożarowych oraz przygotowania organizacyjnego personelu szpitali w przedmiotowym zakresie.

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie wyników przedmiotowych działań prowadzonych w latach 2009 ÷ 15 lipca 2011.

Ogółem przeprowadzono **290** kontroli, w trakcie których sprawdzono stan bezpieczeństwa pożarowego w **359** obiektach. W **303 (84,4 %)** spośród tych obiektów stwierdzono łącznie **1128** nieprawidłowości (średnio **3,14** na jeden skontrolowany obiekt).

Najwięcej z nich dotyczyło:

- warunków ewakuacji mogących spowodować zagrożenie życia ludzi – **416** obiektów,
- przeciwpożarowych instalacji wodociągowych wewnętrznych – **143** obiekty,
- okresowych badań instalacji użytkowych – **112** obiektów,
- stanu dróg ewakuacyjnych (drożność, składowanie materiałów palnych) – **90** obiektów,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – **73** obiekty,
- przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę – **68** obiektów,
- wyposażenia obiektów w gaśnice i ich konserwacji – **34** obiekty,
- dróg pożarowych – **33** obiekty,
- wyposażenia obiektów w systemy sygnalizacji pożarowej i ich konserwacji – **31** obiektów,
- braku zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi – **24** obiekty,
- założenia i odpowiedniego połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z najbliższą KM/KP PSP lub JRG – **16** obiektów,

- wyposażenia obiektów w dźwiękowe systemy ostrzegawcze i ich konserwacji – 11 obiektów,
- instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych – 11 obiektów.

Szczegółowe dane w przedmiotowym zakresie przedstawiono w Załączniku nr 1 i nr 3.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, komendy wszczęły postępowania nakazowo-egzekucyjne, w ramach których:

- wydano **179** decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień oraz **1** dotyczącą wstrzymania robót i zakazu eksploatacji,
- nałożono **4** mandaty karne,
- podjęto **12** postępowań egzekucyjnych, z których **7** zakończyło się zastosowaniem środka egzekucyjnego,
- wydano **11** opinii,
- skierowano **33** wystąpienia do innych organów administracji.

Jednocześnie podczas **36** czynności odbiorowych związanych z zamiarem przystąpienia do użytkowania nowych bądź modernizowanych obiektów zgłoszono **7** sprzeciwów, z uwagi na zastrzeżenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe dane w przedmiotowym zakresie przedstawiono w Załączniku nr 2 i nr 3.

## **WNIOSKI**

**1. Oceniając powyższe wyniki należy stwierdzić, że stan ochrony przeciwpożarowej w omawianych obiektach jest niezadowalający. Świadczą o tym m.in. następujące wskaźniki:**

- wysoki odsetek obiektów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami – jak wspomniano już wcześniej nieprawidłowości stwierdzono w **84,4 %** skontrolowanych szpitalach psychiatrycznych i na oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych, przy średniej dla ogółu obiektów skontrolowanych przez PSP w latach 2006÷2010 wynoszącej średnio **47 %**,




- wysoka jednostkowa liczba stwierdzonych nieprawidłowości – średnio **3,14** na jeden skontrolowany obiekt, przy średniej dla ogółu obiektów skontrolowanych przez PSP w latach 2006÷2010 wynoszącej **1,43 nieprawidłowości na obiekt**,
  - wysoki udział w strukturze stwierdzonych nieprawidłowości, warunków mogących powodować powstanie realnego zagrożenia dla życia ludzi, w tym:
    - o **48 %** związanych z niezapewnieniem warunków bezpiecznej ewakuacji. (**39 %** w zakresie warunków techniczno budowlanych dla dróg ewakuacyjnych oraz **9 %** w zakresie ich drożności oraz składowania materiałów palnych),
    - o zły stan urządzeń i instalacji użytkowych – **11 %** ogółu stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Mając na uwadze niewłaściwy stan ochrony przeciwpożarowej w rozpatrywanych obiektach należy **prowadzić stały ich monitoring** włączając w to zarówno kontrole w kolejnych latach, jak i konieczność pełnego wyegzekwowania usunięcia nieprawidłowości wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych. Znaczna liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających oraz podjęte postępowania egzekucyjne świadczą o konsekwencji organów Państwowej Straży Pożarnej w tym zakresie.
3. Zarządcy omawianych obiektów powinni bezwzględnie podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia w obiektach warunków powodujących zagrożenie życia ludzi. Dotyczy to w szczególności:
- zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji,
  - niestosowania niesprawnych technicznie urządzeń i instalacji technicznych – należy **bezwzględnie dokonać przeglądu urządzeń grzewczych, elektrycznych i wentylacyjnych** oraz **usunąć stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości**,
  - wdrożenia **instrukcji bezpieczeństwa pożarowego**, w tym praktycznego sprawdzenia ewakuacji, według znajdujących się w niej procedur.
- Jeżeli usunięcie warunków powodujących zagrożenie dla życia ludzi w obiekcie **nie jest możliwe**, należy **niezwłocznie zaprzestać jego eksploatacji** do momentu usunięcia czynników stwarzających to zagrożenie.
4. Uwzględniając specyfikę rozpatrywanych obiektów, w tym charakterystykę przebywających w nich osób (ograniczona zdolność w zakresie rozpoznawania i reagowania na zagrożenie)

oraz używanie pomieszczeń, których użytkownicy nie mogą samodzielnie opuszczać, zasadnym jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do wyposażenia tych obiektów w urządzenia sygnalizacji pożarowej, nawet w przypadku obiektów, dla których nie są one obowiązkowe (zgodnie z §28 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) stosowanie sygnalizacji pożarowej jest obowiązkowe w szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku).


W tym przypadku wczesne wykrycie i zawiadomienie o pożarze jest jednym z głównych czynników decydujących o życiu użytkowników obiektu, szczególnie pomieszczenia, w którym powstał pożar.



## Obiekty z nieprawidłowościami, dotyczącymi:

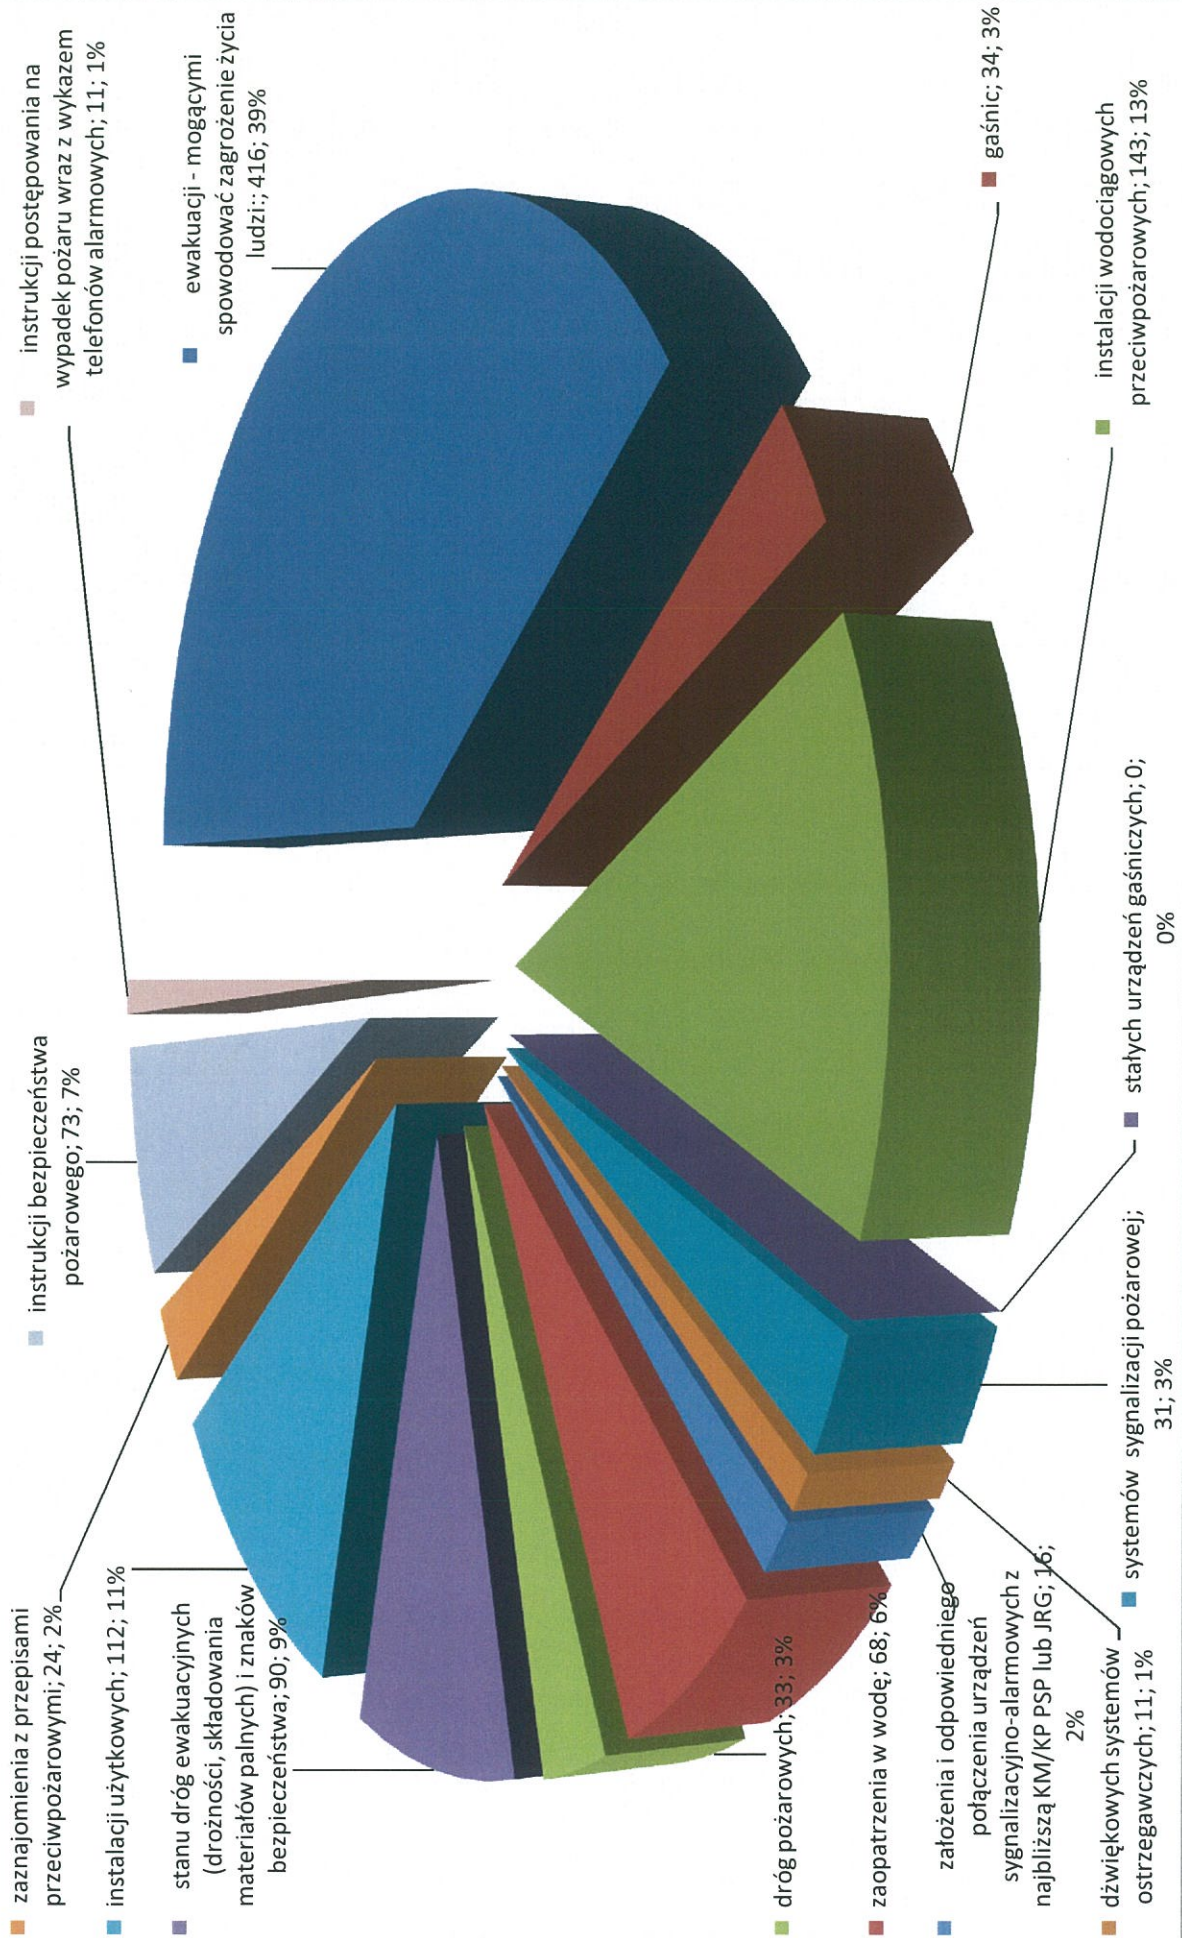


## Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szpitalach psychiatrycznych. Postępowanie pokontrolne.

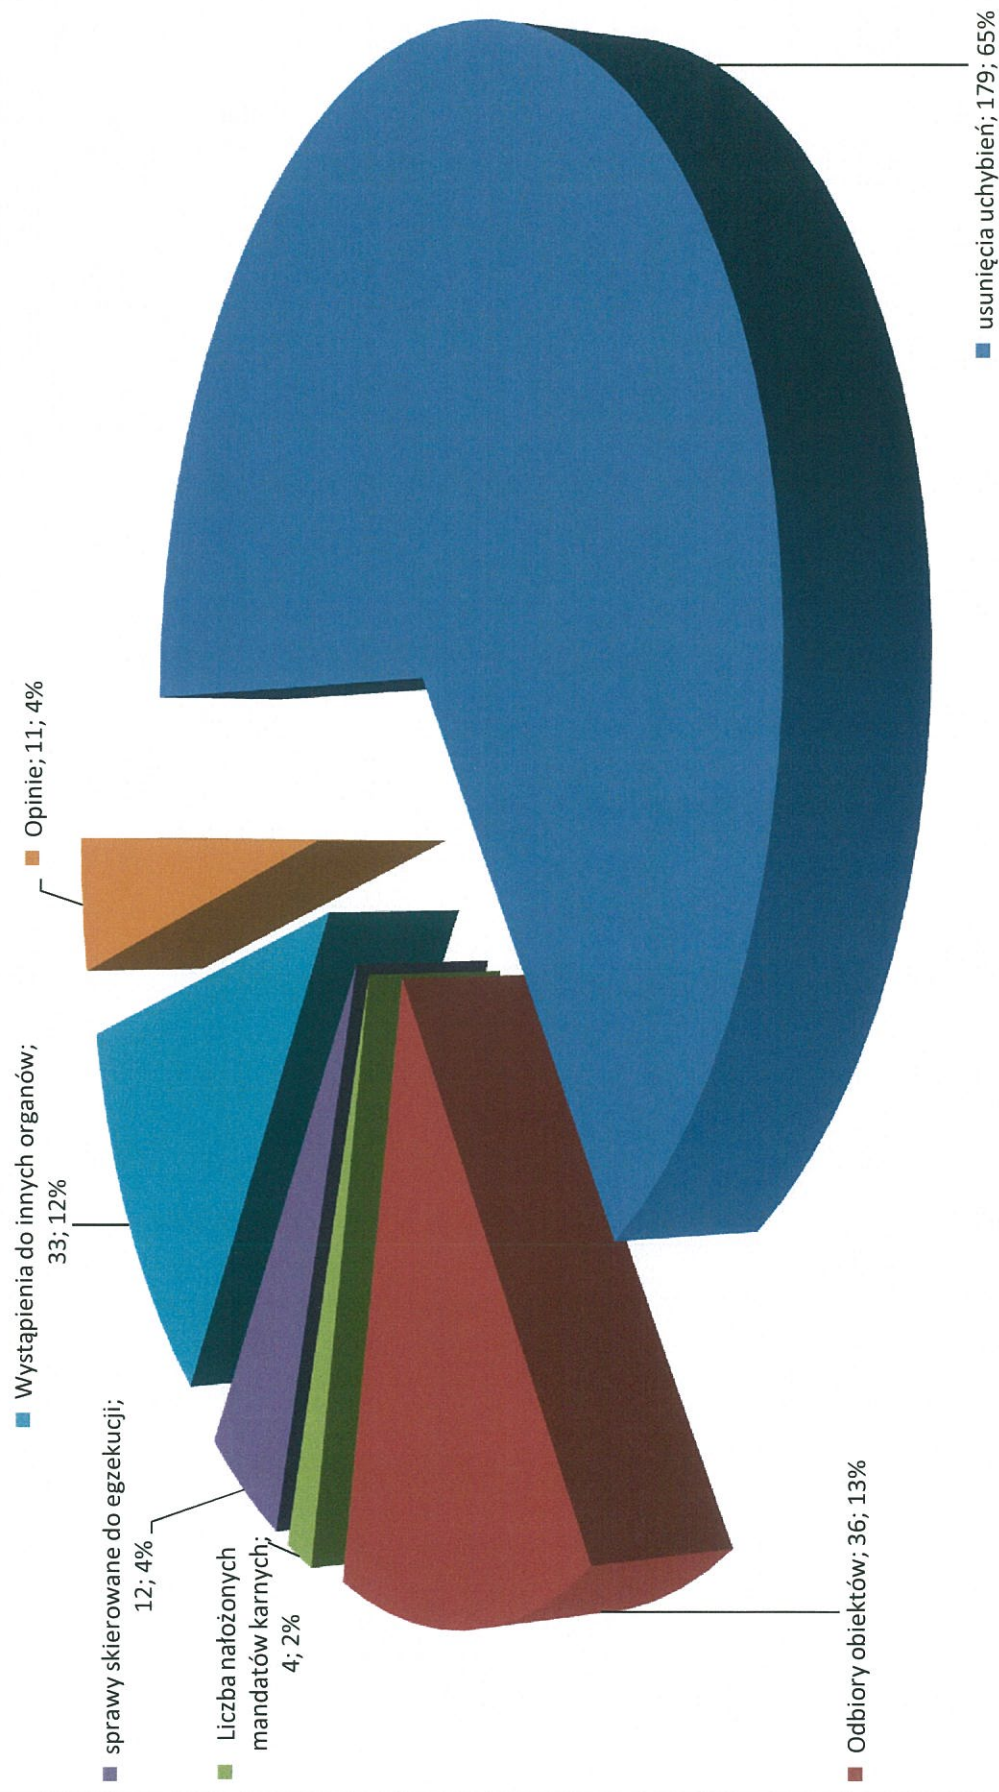




## Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szpitalach psychiatrycznych od 01.01.2009 r. do 15.07.2011 r.

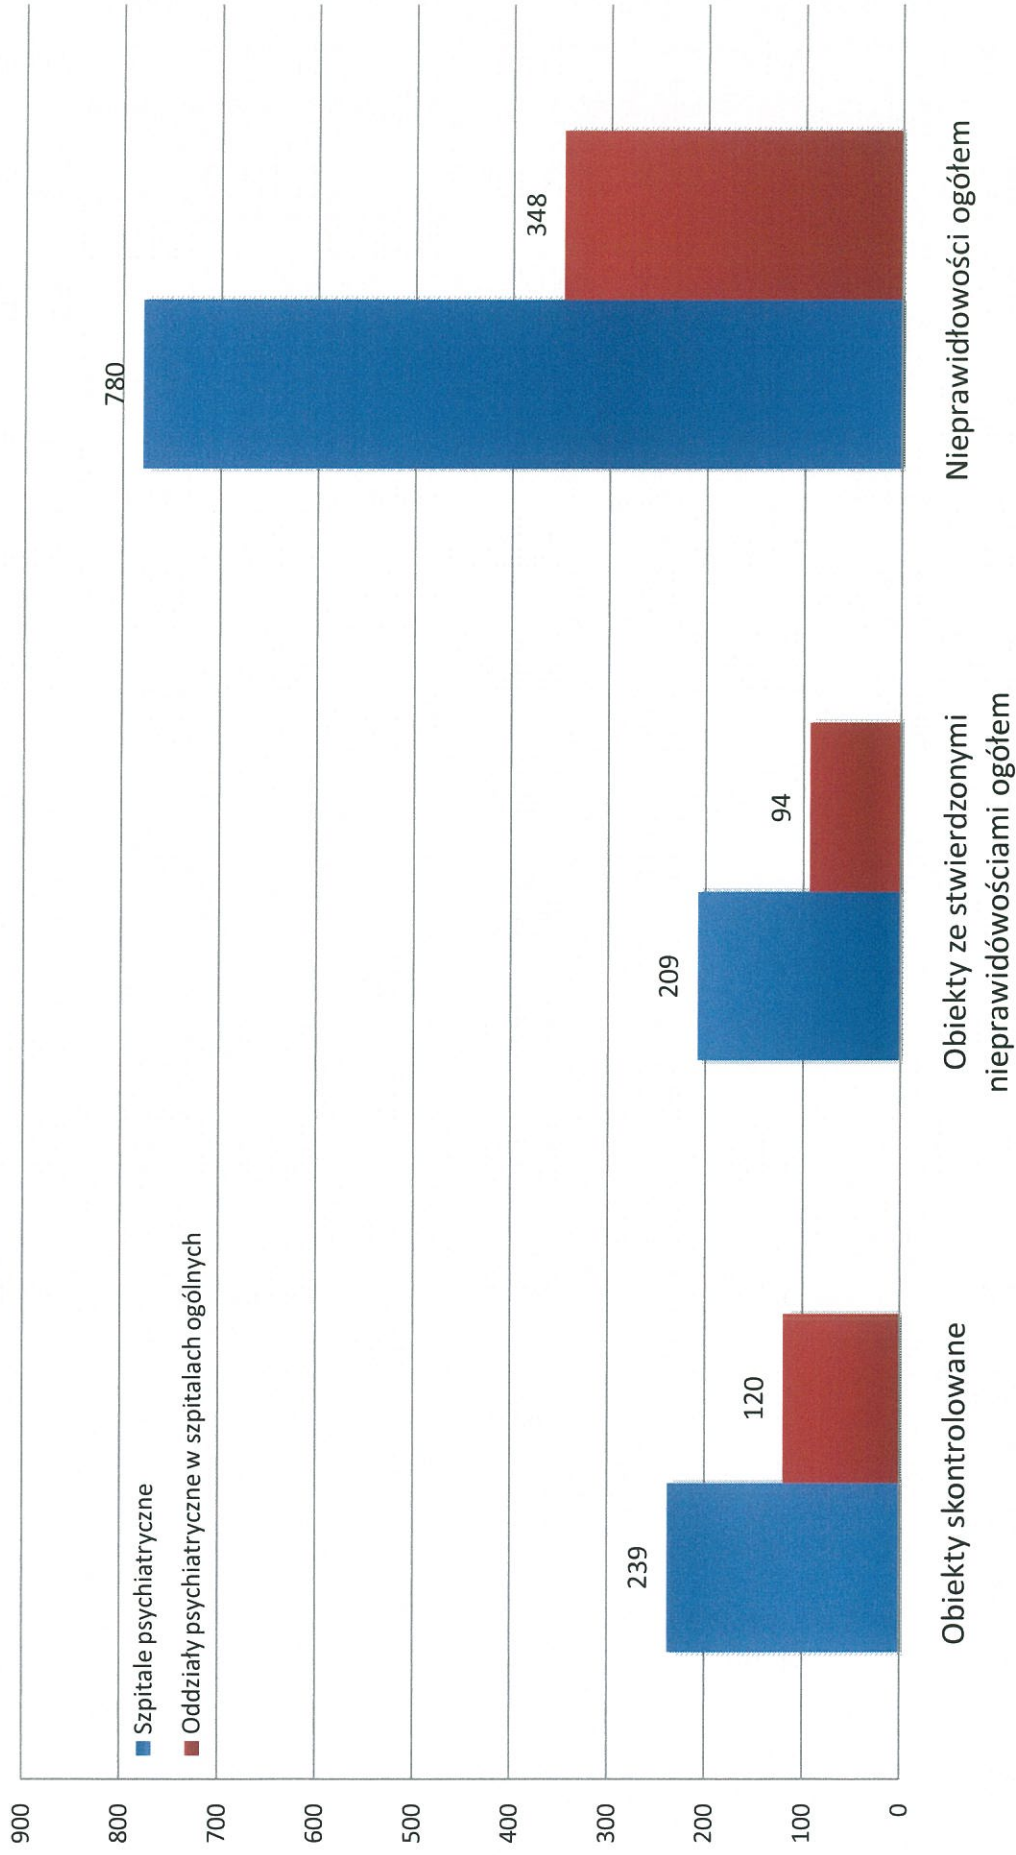



## Liczba nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypadająca na jeden skontrolowany obiekt

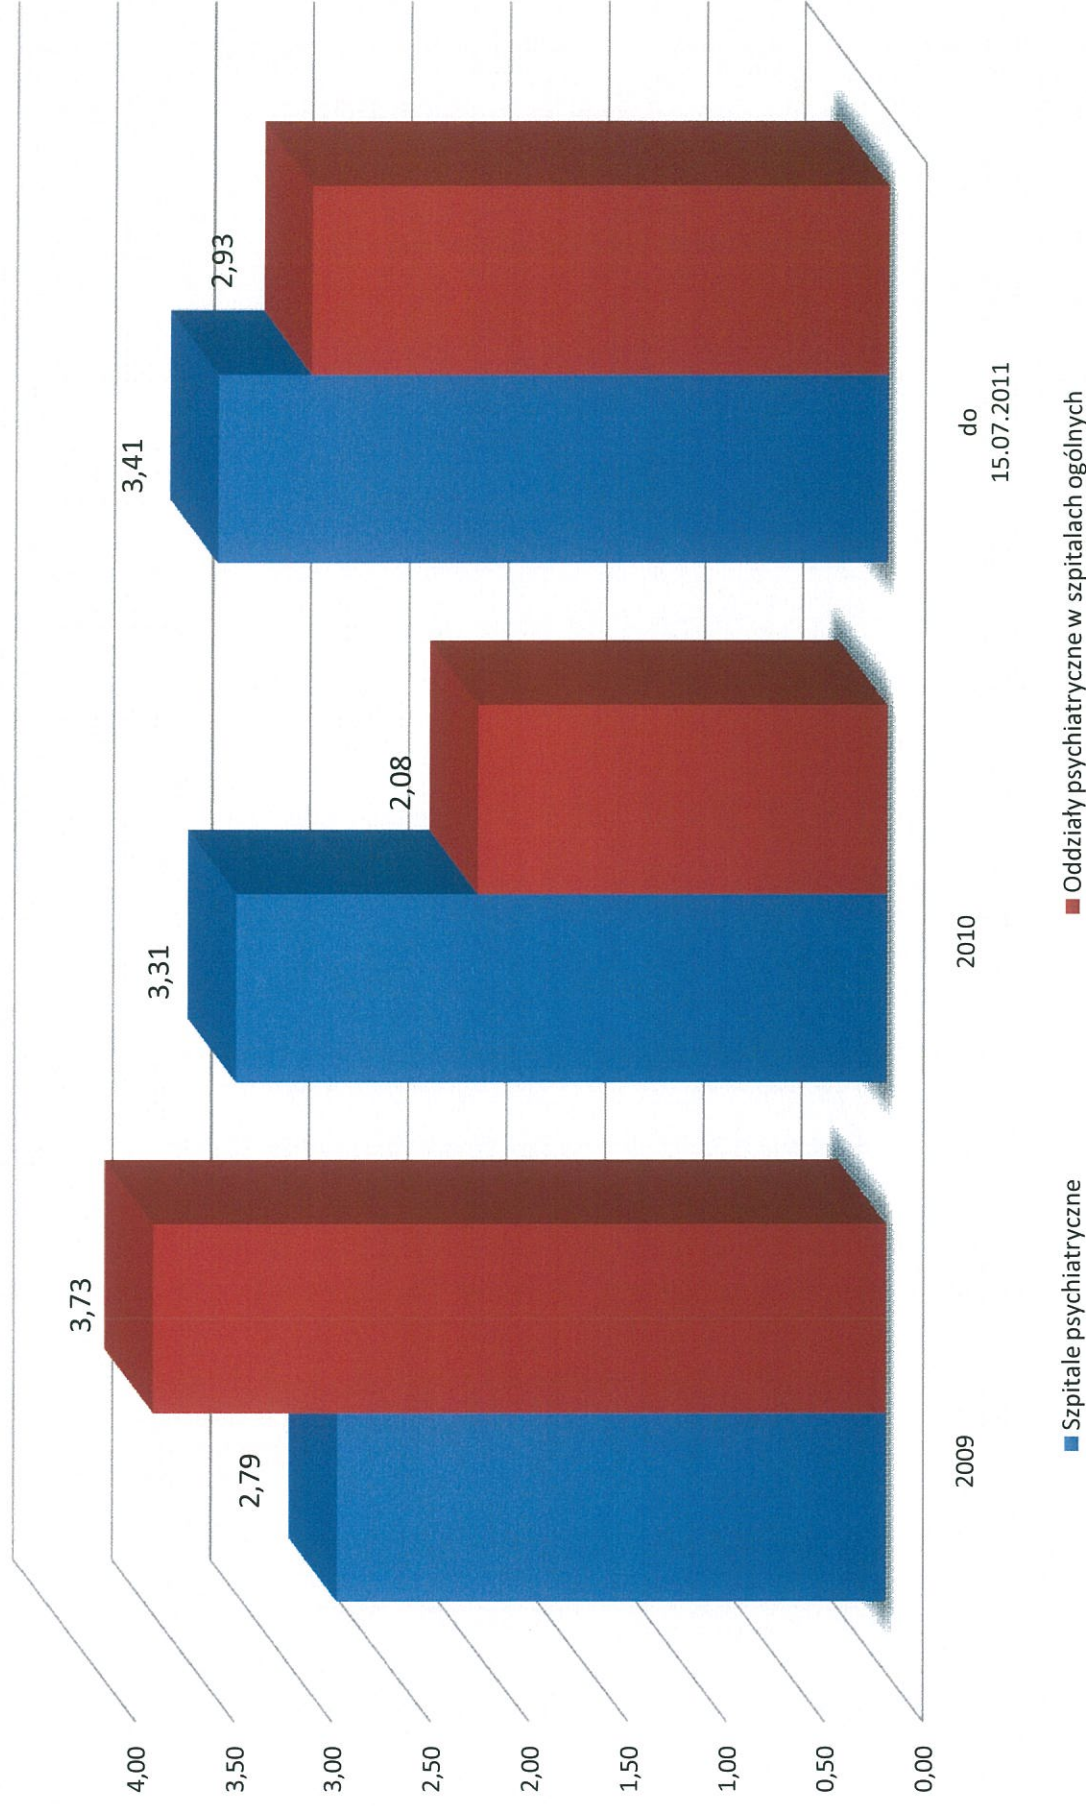

Załącznik nr 1 Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szpitalach psychiatrycznych Nieprawidłowości.

Obiekty	Rok	Obiekty skontrolowane	Obiekty ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ogółem	Obiekty z nieprawidłowościami, dotyczącymi:										Instalacji wodociągowych przeciwpożarowych	stałych urządzeń gaśniczych	systemów sygnalizacji pożarowej	dzwękowych systemów ostrzegawczych	założenia i odpowiedzialnego połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z najbliższą KM/KP PSP lub IRG	zapaterzenia w wodę	dróg pożarowych	stanu dróg ewakuacyjnych (drożność, skądowania materiałów palnych) i znaków bezpieczeństwa	Instalacji użytkowych	zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi	Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	Instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych	Nieprawidłowości ogółem	Pożary
				ogółem	ewakuacji - mogący spowolnić zagrożenie życia ludzi:	bez wymaganego oświetlenia awaryjnego	zadymieniem dróg ewakuacyjnych	W zakresie dymienia przed	W zakresie wydzielenia ewakuacyjnej	katki schodowej	W zakresie wystrziku kortarzy albo pomieszczeń	W zakresie długości lub szerokości dróg ewakuacyjnych	W zakresie wystroju korytarzy albo														
OGÓLEM		359	303	416	93	33	68	143	88	34	143	0	31	11	16	68	33	90	112	24	73	11	1128	5			
Szpitale psychiatryczne		239	209	326	68	28	53	113	67	19	102	0	18	6	14	56	17	46	75	11	46	8	780	5			
Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych		120	94	90	25	5	15	30	21	15	41	0	13	5	2	12	16	44	37	13	27	3	348	0			
OGÓLEM	2009	69	61	67	13	5	8	29	16	11	16	0	8	5	3	21	3	22	17	3	15	1	213	1			
Szpitale psychiatryczne		47	45	49	8	3	5	22	13	6	8	0	5	3	3	19	0	8	8	1	9	0	131	1			
Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych		22	16	18	5	2	3	7	3	5	8	0	3	2	0	2	3	14	9	2	6	1	82	0			
OGÓLEM	2010	80	63	100	18	10	21	32	22	12	21	0	5	3	7	4	5	23	23	5	17	2	234	2			
Szpitale psychiatryczne		55	45	95	17	10	20	27	21	9	12	0	4	1	6	2	2	15	18	4	12	1	182	2			
Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych		25	18	5	1	0	1	5	1	3	9	0	1	2	1	2	3	8	5	1	5	1	52	0			
OGÓLEM	do 15.07.2011	210	179	249	62	18	39	82	50	11	106	0	18	3	6	43	25	45	72	16	41	8	681	2			
Szpitale psychiatryczne		137	119	182	43	15	28	64	33	4	82	0	9	2	5	35	15	23	49	6	25	7	467	2			
Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych		73	60	67	19	3	11	18	17	7	24	0	9	1	1	8	10	22	23	10	16	1	214	0			



Załącznik nr 2 Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w szpitalach psychiatrycznych. Postępowanie pokontrolne

Obiekty	Rok	Przeprowadzone kontrole			Decyzja administracyjna w sprawie:						Odbiory obiektów		Liczba natazonych mandatów karnych	Postępowanie egzekucyjne		Wnioski skierowane do:		Wystąpienia do innych organów	Opinie			
		ogółem	w tym:		usunięcia uchybień			wstrzymanie robót i zakazu eksploatacji			ogółem	sprzeciwy, uwagi, zastrzeżenia		sprawy skierowane do egzekucji	sprawy zakończone zastosowaniem środka egzekucyjnego	prokuratury	sądów rejonowych					
			podstawowe	sprawdzające	decyzje wydane (następstwo kontroli w rozpatrywanym roku)	odwołania ogółem	decyzje utrzymane w mocy	decyzje wydane (następstwo kontroli w rozpatrywanym roku)	odwołania ogółem	decyzje utrzymane w mocy							liczba spraw			osoby ukarane		
OGÓLEM		230	162	58	179	4	1	1	0	0	0	0	36	5	4	12	7	0	0	0	33	11
Szpital psychiatryczne	OGÓLEM	117	77	32	96	2	1	1	0	0	0	0	24	5	2	3	0	0	0	0	25	3
Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych		113	85	26	83	2	0	0	0	0	0	0	12	0	2	9	7	0	0	0	8	8
OGÓLEM		46	33	13	35	0	0	0	0	0	0	0	16	2	0	2	1	0	0	0	11	5
Szpital psychiatryczne	2009	25	18	7	21	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	8	0
Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych		21	15	6	14	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	1	0	0	0	3	5
OGÓLEM		63	37	20	49	3	1	0	0	0	0	0	16	2	0	1	0	0	0	0	11	3
Szpital psychiatryczne	2010	39	24	11	34	1	1	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	10	1
Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych		24	13	9	15	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	1	2
OGÓLEM		121	92	25	95	1	0	1	0	0	0	0	4	1	4	9	6	0	0	0	11	3
Szpital psychiatryczne	do 15.07.2011	53	35	14	41	1	0	1	0	0	0	0	4	1	2	2	0	0	0	0	7	2
Oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych		68	57	11	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	0	0	0	4	1